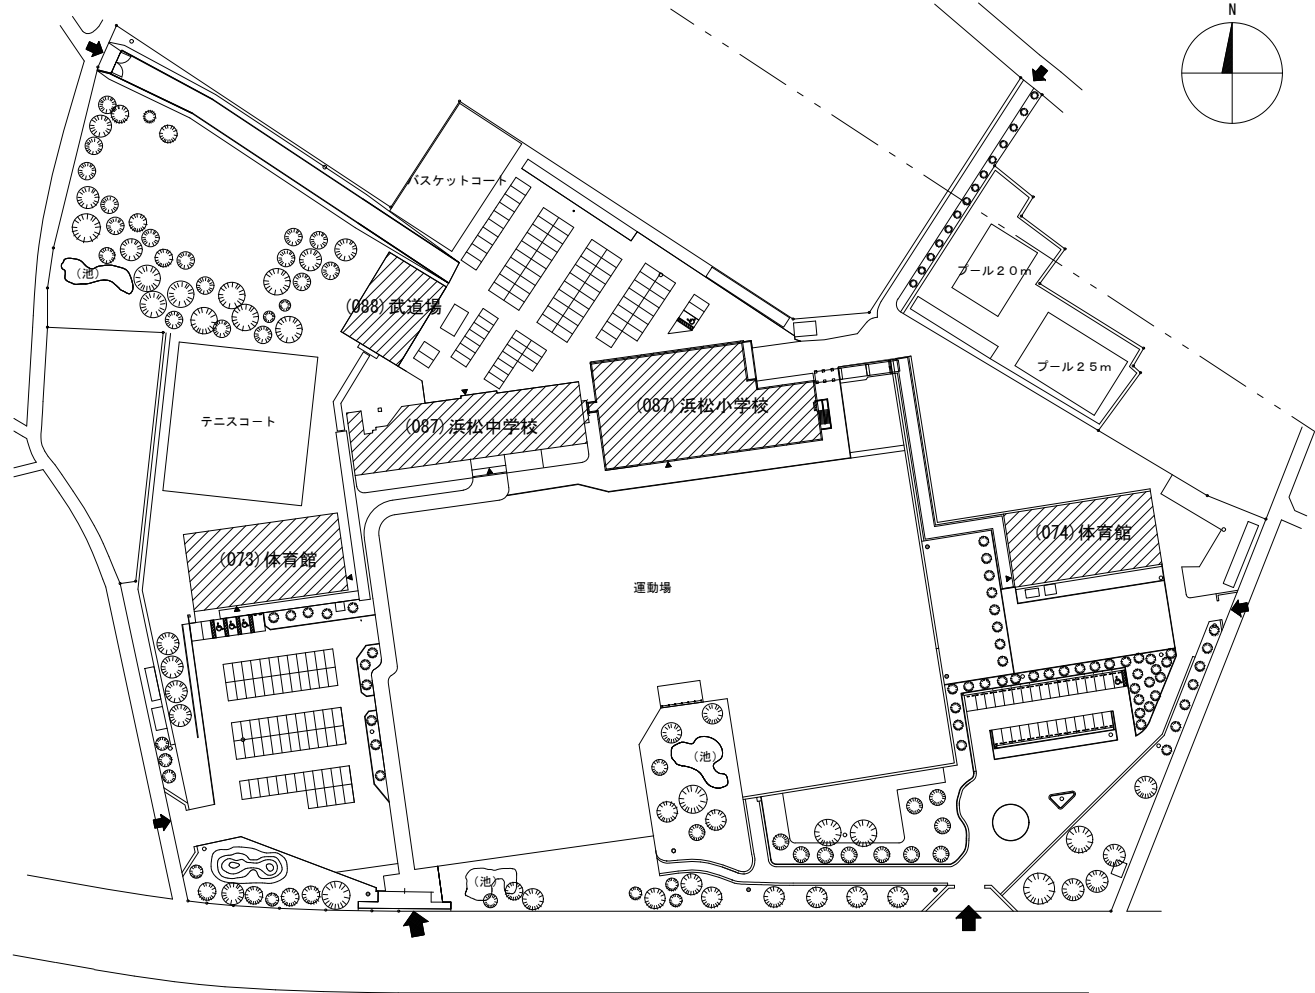



電気設備工事発注概要書

年 度	令和8年度						工事概要(2)					
工事名称	静岡大学(城北)浜松小学校体育館等空調設備電源工事										
工事場所	静岡県浜松市中央区布橋3丁目2番1号・2号(静岡大学布橋団地構内)										
											
											
											
完成期限	令和8年10月30日										
工事概要(1)	建物概要	棟名称	浜松小学校体育館	浜松中学校体育館	武道場	浜松小学校		浜松中学校	現場説明日時								
		工事種別	管	管	管	管		管		現場説明場所							
		構造	RS造	R造	S造	R造		R造			配置・案内図等	別図1による					
		建築面積	803㎡	841㎡	448㎡	1,670㎡	1,013㎡	本件に関する 照会先				静岡大学 財務施設部 施設課 総務契約係					
		延面積	803㎡	966㎡	448㎡	4,373㎡	2,984㎡					その他	TEL 054-238-4442 FAX 054-238-5407				
		改修面積	803㎡	841㎡	360㎡	39㎡	155㎡						● 工事内容 ・体育館(冷房能力10.0kW×6組×2箇所)空調設備電源 ・武道場(冷房能力10.0kW×4組)空調設備電源 ・特別教室(ビルマル室内機冷房能力2.2kW×3組、パッケージ冷房能力5.6kW×5組)空調設備電源 ● その他 ・別途, 機械設備工事は発注済である。				
	照明設備											
	コンセント等設備	.	.	.	○	○											
	動力設備	○	○	○	.	.											
	幹線											
受変電設備												
静止型電源設備												
太陽光発電設備												
通信・情報設備												
防災電気設備												
中央監視設備												
屋外設備工事	電力外線	○	○	○	.	.											
	情報通信外線											
	外灯設備											
	共同溝照明設備											
	ケーブルラック											
												

発注概要書別図





布橋団地配置図 S:1/2000

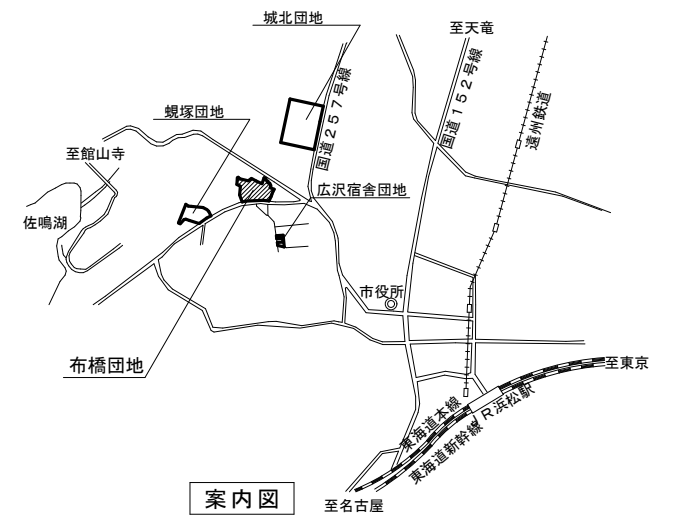

案内図

凡例

	本工事建物
	既設建物